



АРМА-ПРОМ
Старооскольский арматурный завод



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЯМОХОДНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

ПЭП-СА3-2

с усилием от 1кН до 40кН



Содержание

1. Предисловие
2. Описание продукта
3. Характеристики продукта
4. Принцип кодирования обозначения
5. Технические параметры
6. Габаритные размеры
7. Конструкция привода
8. Установка привода на клапан
9. Ручное управление и панель управления приводом
 - 9.1 Управление с помощью маховика ручного привода
 - 9.2 Панель управления с цифровым 7-сегментным экраном
10. Принцип работы и электрическая схема подключения
 - 10.1 Принцип работы интеллектуального блока управления
 - 10.2 Электрическая схема подключения
 - 10.3 Клеммы подключения внешней проводки к приводу
11. Настройка параметров и отладка
 - 11.1 Подготовка к вводу в эксплуатацию
 - 11.2 Настройка рабочего хода клапана
 - 11.3 Настройка параметров управления приводом
12. Поиск и устранение неисправностей
13. Транспортировка и хранение привода
14. Проверка, ремонт и обслуживание

Актуальную версию Руководства по эксплуатации Вы можете скачать на нашем сайте: <https://saz-avangard.ru/docs/raz/>

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию без изменения основных характеристик изделия.

1. Предисловие

Благодарим Вас за использование нашего нового поколения компактных интеллектуальных электроприводов ПЭП-САЗ-2.

В данном руководстве объясняется метод настройки, функции и принцип работы электропривода серии ПЭП-САЗ-2. Во избежание несчастных случаев, вызванных неправильной эксплуатацией или нарушениями в работе привода, перед использованием требуется внимательно изучить данное руководство.

Завод постоянно совершенствует электропривод, поэтому содержимое данного руководства может устареть, и не отражать всех возможностей и характеристик электропривода. Актуальную редакцию данного руководства вы можете загрузить на нашем сайте <https://saz-avangard.ru/>.

Это руководство описывает привод настолько подробно, насколько это возможно. Если Вы обнаружили в нем какие-либо неточности или ошибки, пожалуйста сообщите о них производителю.

Меры предосторожности (пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием).

В рамках мер предосторожности, пункты «Предупреждение» и «Внимание» различаются. Пожалуйста, соблюдайте описанные пункты:

«Предупреждение» - при неправильной установке возникает опасная ситуация, которая может привести к последствиям для здоровья. Будьте внимательны к несчастным случаям и предотвращайте их.

«Внимание» - при неправильной установке возникает опасное состояние, которое может негативно повлиять на оборудование.

Меры предосторожности по технике безопасности:

При работе с приводом в условиях высокой температуры оператор должен надевать защитные перчатки, чтобы избежать производственных травм, вызванных нагревом металлических деталей.

Согласно конструкции, привод находится в рабочем состоянии при управлении клапаном, поэтому неправильная эксплуатация может представлять опасность для самого оператора.

Во время работы привода оператор должен строго соблюдать правила техники безопасности: сначала отключить питание, а затем привести в действие электронные компоненты, чтобы привод не приводил в действие привод с помощью маховика, когда он находится под напряжением.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания привода только профессиональный обслуживающий персонал может заниматься подключением электрических цепей привода, и только завод-изготовитель может восстанавливать и заменять внутренние детали привода.

2. Описание продукта

Электропривод — это конечное устройство системы автоматического регулирования. Он принимает управляющие сигналы, пропорционально входному сигналу выдаёт необходимое усилие на шток и выдает сигнал обратной связи по текущему положению штока. Он широко используется в электроэнергетике, металлургии, нефтехимии, производстве строительных материалов, электрическом обогреве, лёгкой промышленности, водоподготовке, и других отраслях, а также играет важную роль в системах управления промышленными процессами.

Электропривод серии ПЭП-СА3-2, производимый нашей компанией, представляет собой интеллектуальный электропривод, управляемый цифровым блоком управления для поддержания максимальной точности и надежности управления. Он отличается простотой эксплуатации, стабильной работой, высокой точностью управления, быстрой реакцией, низким уровнем шума, простотой установки и обслуживания и широко используется в различных областях управления клапанами.

3. Характеристики продукта

3.1. Усовершенствованная технология управления цифровым микропроцессором; все операции по настройке выполняются с помощью кнопок блока управления.

3.2. Передовая технология производства, защищенная от влаги и пыли, ударопрочная и термостойкая конструкция корпуса обеспечивает стабильную и надёжную работу.

3.3. На выбор доступны стандартное 3-позиционное управление «открыть» - «стоп» - «закрыть» (напряжение цепей управления 24В постоянного тока), либо аналоговое управление стандартным токовым сигналом 4-20мА.

3.4. Усовершенствованная электронная защита от перегрузки по усилию на штоке, устраняющая необходимость в механической защите от перегрузки.

3.5. Имеет такие функции, как защита от превышения крутящего момента двигателя, защита от блокировки вращения, защита от мгновенного реверса, сигнализация неисправностей.

3.6. Модульная конструкция, унифицированное присоединение к клапану облегчают диагностику и ремонт, обеспечивают простоту установки и обслуживания, сокращают трудозатраты на обслуживание.

3.7. Требуем минимального обслуживания для безотказной работы.

4. Принцип кодирования обозначения

Принцип кодирования обозначения:

Пример обозначения **ПЭП-СА3-2-1000-25/30-У2-230АС-IP67-0/12**

ПЭП-СА3-2 – серия привода

1000 – номинальное усилие, Н

25 – максимальный рабочий ход, мм

30 – максимальная скорость движения штока, мм/мин

У2 – климатические условия эксплуатации У2 по ГОСТ 15150

230АС – питание привода 230В АС 50Гц

IP67 – степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254

0 – дополнительные опции отсутствуют

12 – номер чертежа механического присоединения к клапану

5. Технические характеристики

Привод изготовлен в соответствии с ТУ 28.14.20-023-22294686-2023.

5.1 Технические параметры серии ПЭП-СА3-2

Характеристика	Значение
Источник питания привода	230В переменного тока
Входной сигнал управления (переключаемый)	1) 3-позиционный напряжением 24В постоянного тока, активный (источник питания 24В встроены в привод); 2) Аналоговый 4-20 мА, Rвх <180 Ом;
Выходной сигнал положения штока привода	4-20 мА, сопротивление нагрузки <500 Ом, источник тока встроены в привод; Н.О. контакты реле: «клапан открыт»/«клапан закрыт»
Датчик положения штока	прецизионный потенциометр 1К
Мертвая зона	0,5...5,0%, регулируемая
Рабочий режим электродвигателя	S4 (с электрическим торможением) 1200 раз в час
Точность повторяемости	<±0.5%
Гистерезис	<±0.5%
Степень защиты оболочки корпуса	IP67
Климатическое исполнение и температура окружающей среды	У2; -25...+55°C
Влажность окружающей среды	5%...95%

5.2. Технические характеристики моделей серии ПЭП-СА3-2

Прямоходный электропривод ПЭП-СА3-2 состоит из многооборотного привода с блоком управления и прямоходного модуля, преобразующего вращательное движение ходовой гайки в прямолинейное движение штока. Он подходит для управления переключением и регулировкой клапанов, таких как односедельные регулирующие клапаны, трехходовые регулирующие клапаны, запорные клапаны, и т. д.

Характеристика	Значение характеристики для моделей привода									
Усилие, кН	1	2	4	8	10	12	16	25	40	
Рабочий ход, мм	25	25	35	50	50	75	75	75	100	
Скорость, мм/мин	30	30	35	40	40	45	45	45	60	
Источник питания	230В переменного тока									
Мощность двигателя, Вт	6	10	15	40	40	60	90	120	200	
Тип двигателя и управления	Двигатель асинхронный; управление бесконтактное (симисторное)									
Масса, кг	4,7	4,7	7,1	12,3	14,5	25,6	26,0	26,3	36,3	

5.3. Показатели надежности:

Полный назначенный срок службы электропривода – 15 лет. Для электроприводов запорной арматуры назначенный ресурс 15 000 циклов; регулирующей арматуры 120 000 циклов. Вероятность безотказной работы в течение 5 лет: для электроприводов запорной арматуры, при наработке 2 500 циклов – не менее 0,981; регулирующей арматуры, при наработке 30 000 циклов – не менее 0,98.

6. Габаритные размеры

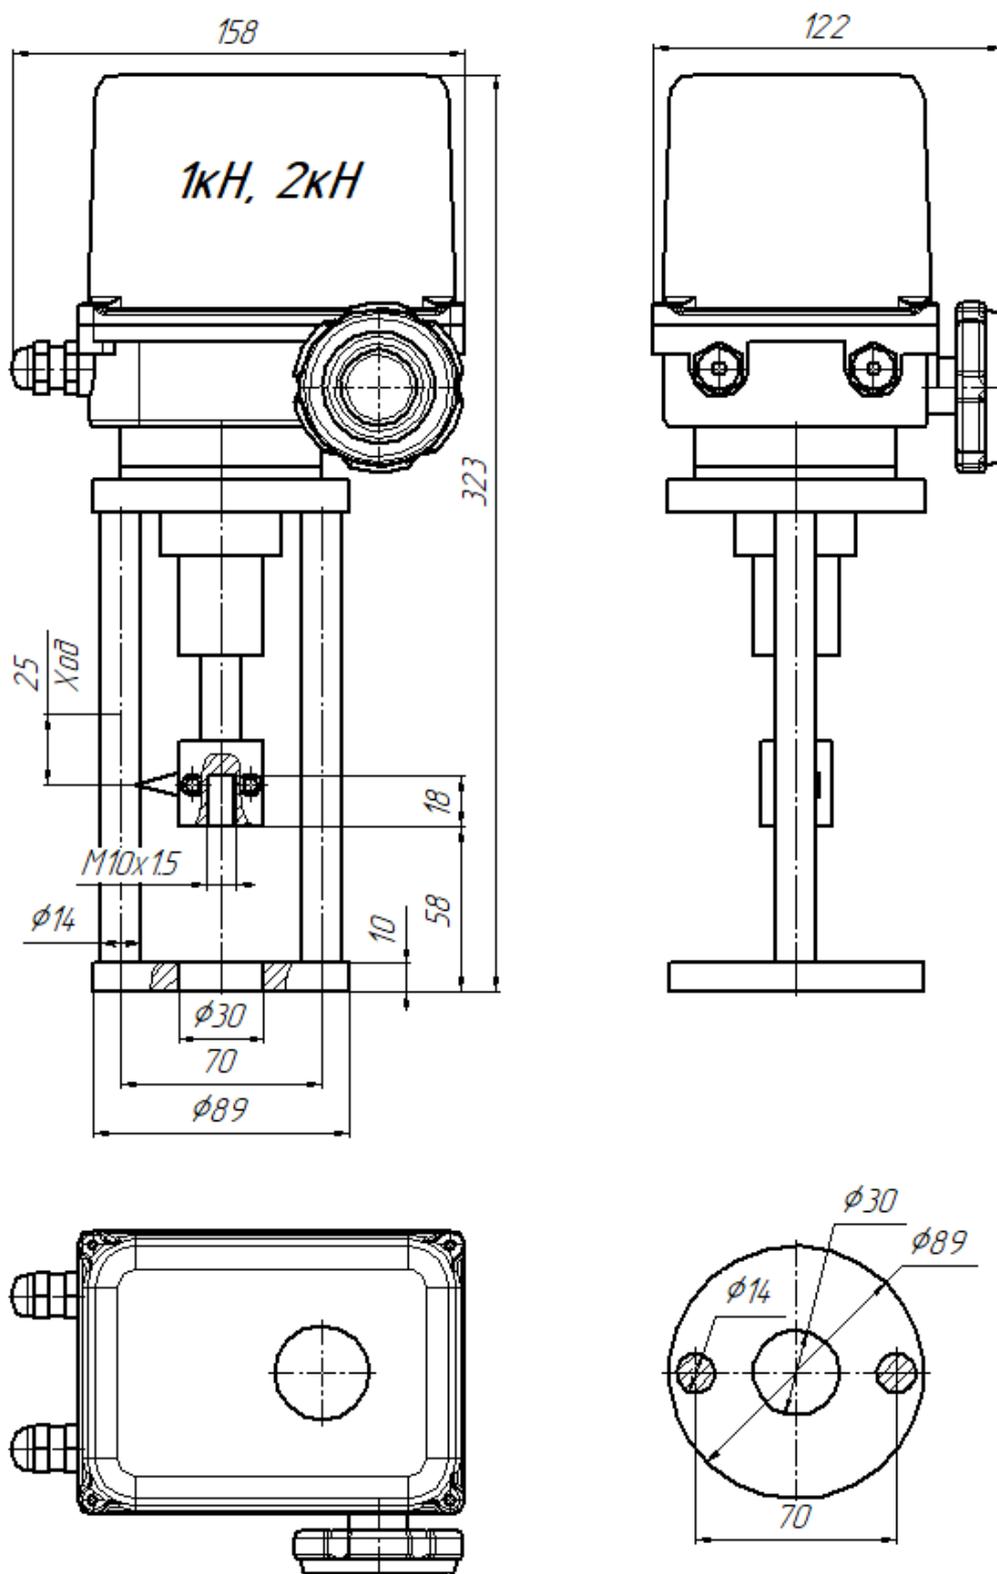


рис.1 ПЭП-СА3-2-1000-25/30-У2-230АС-IP67-0/12,
ПЭП-СА3-2-2000-25/30-У2-230АС-IP67-0/12

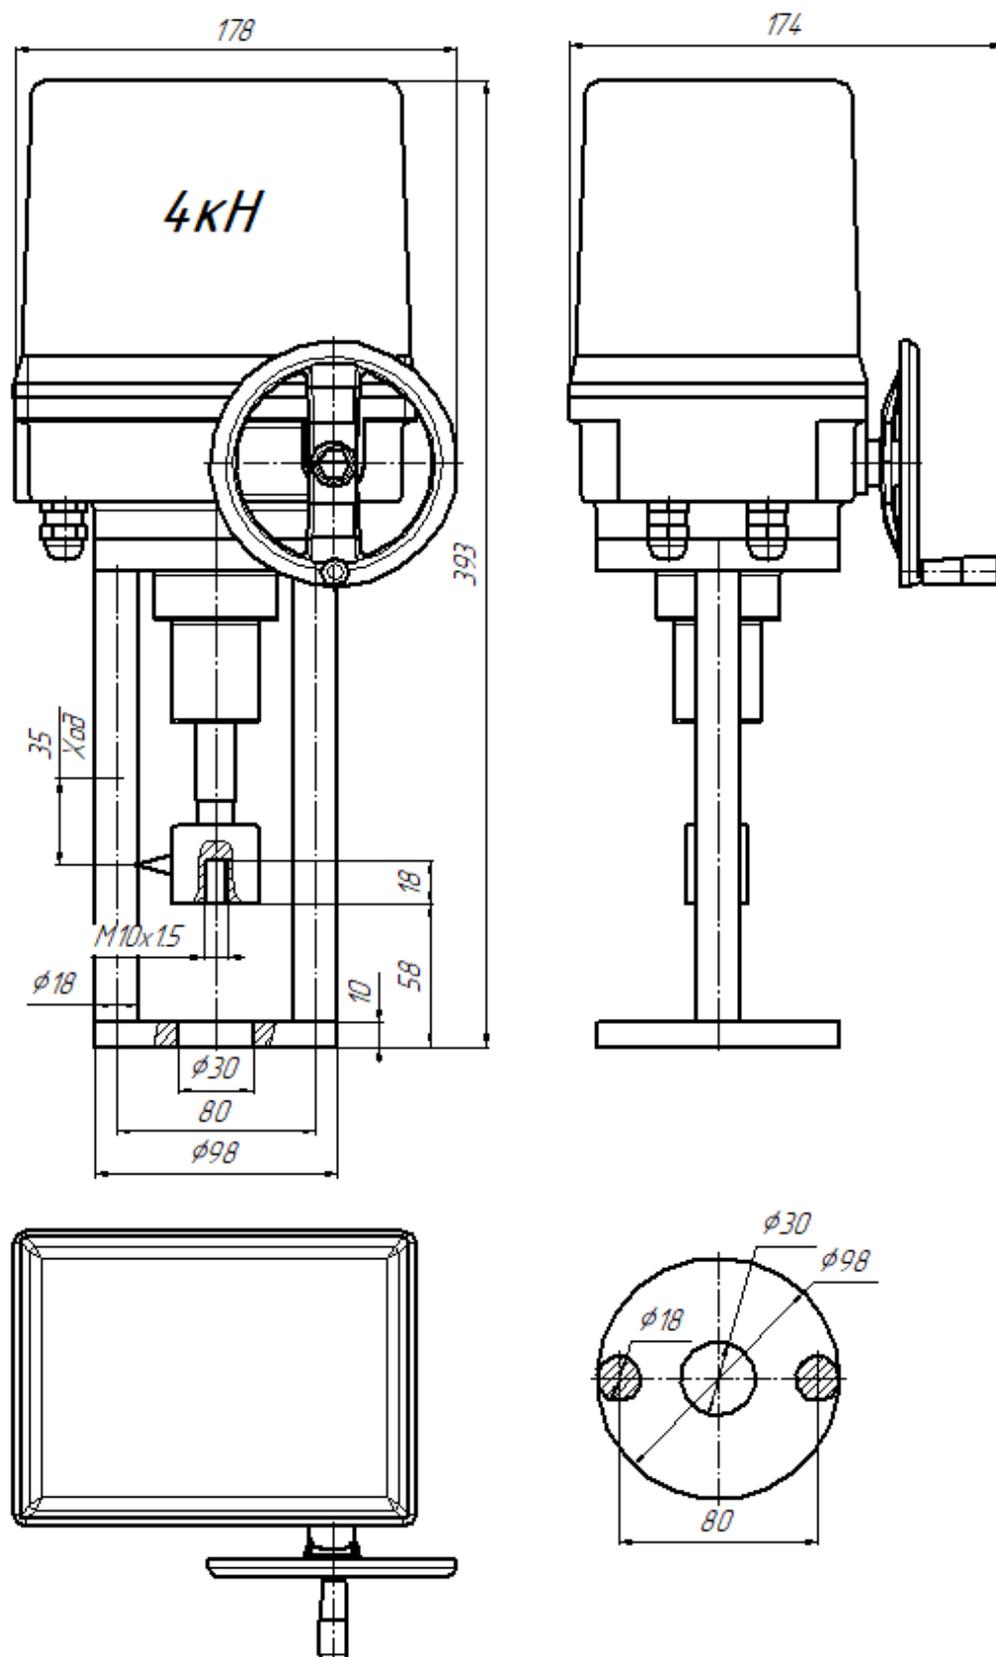


рис.2 ПЭП-СА3-2-4000-35/35-У2-230АС-IP67-0/13

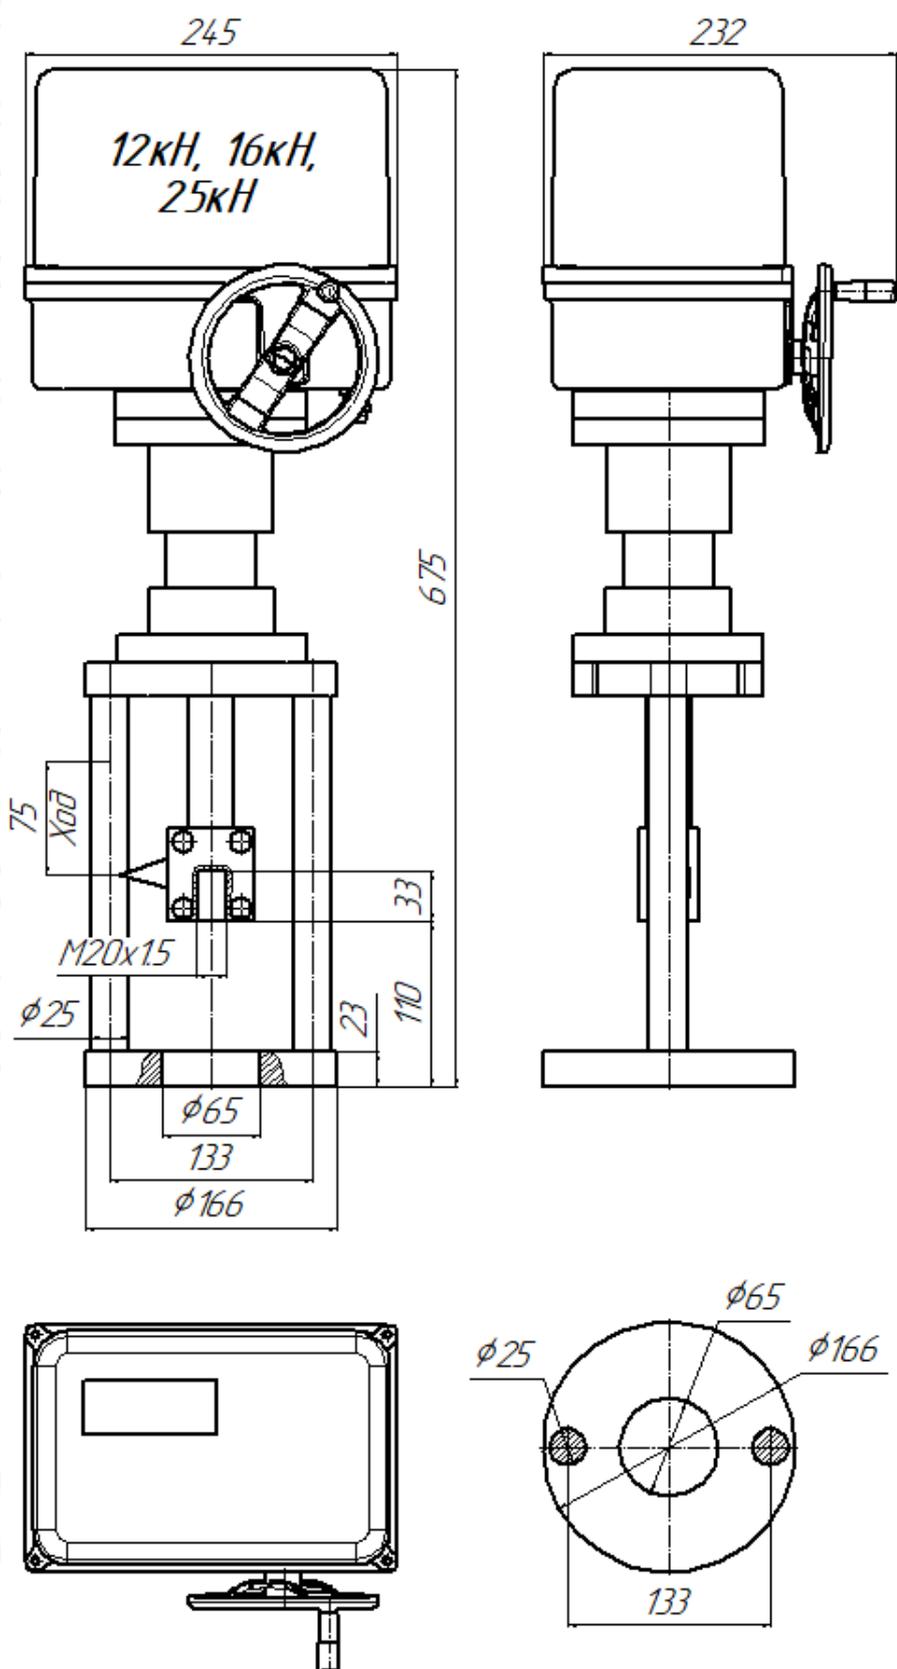


рис.4 ПЭП-СА3-2-12000-75/45-У2-230АС-IP67-0/15,
 ПЭП-СА3-2-16000-75/45-У2-230АС-IP67-0/15,
 ПЭП-СА3-2-25000-75/45-У2-230АС-IP67-0/15

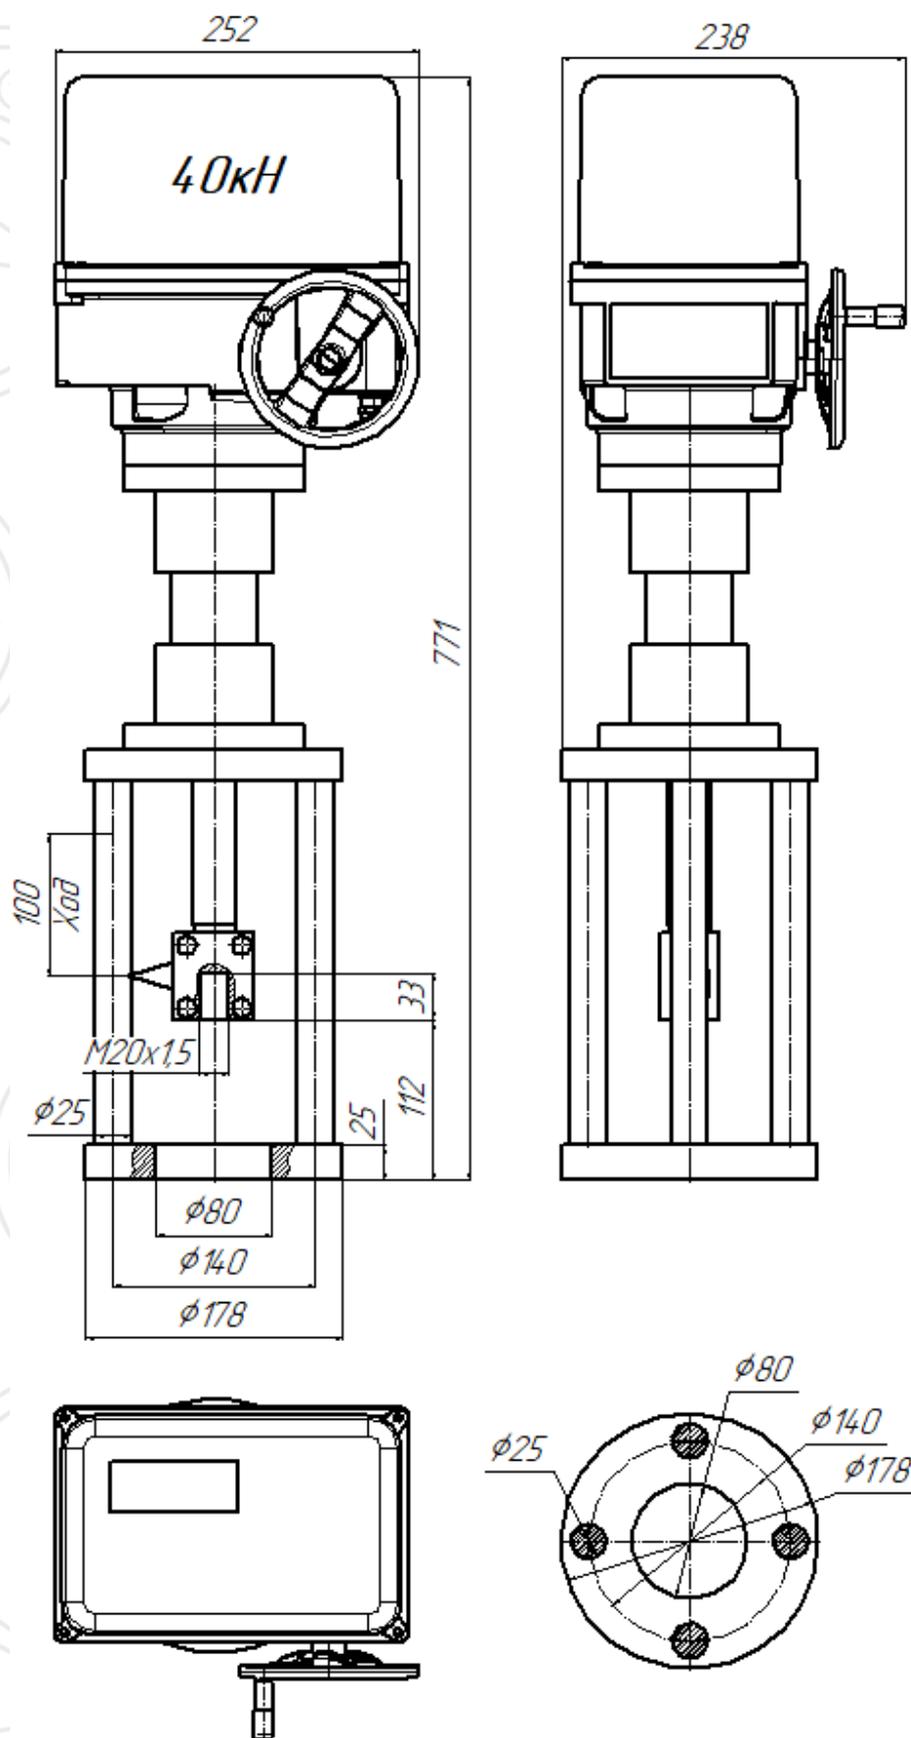


рис.5 ПЭП-СА3-2-40000-100/60-У2-230АС-IP67-0/16

7. Конструкция привода

Прямоходный электропривод в основном состоит из интеллектуального блока управления, прецизионной зубчатой передачи, датчика положения, прямоходного модуля и двигателя с редуктором. Выходной вал двигателя приводит в движение редуктор для согласования усилия двигателя с необходимым усилием на штоке, а затем приводит в движение ходовую гайку. Крутящий момент ходовой гайки преобразуется в прямолинейное движение штока с необходимым усилием за счет трапецевидной винтовой резьбы. В результате шток движется линейно вверх или вниз.

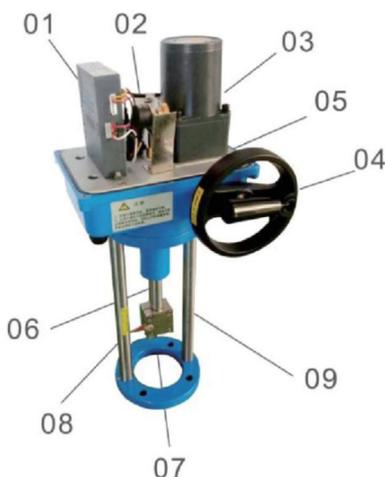


Рис.6 Структура привода

№ поз.	Наименование	Функция
01	Интеллектуальный блок управления	Управляет работой электропривода
02	Датчик положения	Определяет фактическое положение штока привода
03	Электродвигатель	Обеспечивает перемещение штока привода
04	Маховик ручного привода	Ручное управление приводом
05	Редуктор (размещен в основании привода под монтажной платформой)	Повышает крутящий момент двигателя
06	Шток	Обеспечивает передачу усилия на плунжер клапана
07	Разъемная резьбовая муфта плунжера	Соединяет шток привода и плунжер клапана
08	Индикатор положения	Индикация текущего положения штока
09	Стойки	Обеспечивают опору привода на монтажном фланце

8. Установка привода на клапан

8.1 Меры предосторожности при первоначальном монтаже приводов и клапанов

Предупреждение

Перед началом монтажа необходимо убедиться, что планируемые работы (например, возможная эксплуатация клапанов и т.д.) не приведут к травмам людей.

- Привод можно устанавливать на арматуру и эксплуатировать под любым углом (кроме приводом вниз);

-
- Избегайте ударов и вибрации, не допускайте приложения силы;
 - Проверьте соответствие механического присоединения привода и клапана;
 - Тщательно очистите поверхность узла, соединяющего привод с клапаном;
 - Слегка смажьте соединительную резьбовую муфту;
 - Установите привод на клапан, соблюдая соосность штока привода и оси плунжера;

8.2 Сборка привода и клапана

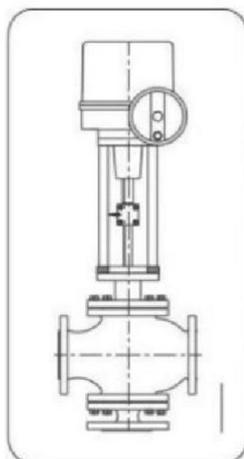


Рис.7 Сборка привода с клапаном

- Привод соединяется с клапаном с помощью фланцевого присоединения, при этом шток привода должен быть полностью поднят, и плунжер клапана полностью опущен;
- Фланцевое отверстие привода совмещается с посадочным местом на стакане клапана и фиксируется круглой гайкой, гайка при этом не должна сильно затягиваться;
- Раскрутите винты, стягивающие разрезную муфту привода;
- С помощью маховика ручного привода приведите шток привода в положение, соответствующее закрытому положению плунжера клапана, и соедините разрезную муфту привода с плунжером клапана;
- Затяните винты, фиксирующие муфту на плунжере.
- С помощью маховика ручного привода дважды переместите шток привода вверх и вниз, чтобы шток привода и плунжер клапана автоматически выровнялись;
- Затяните гайку, фиксирующую привод на клапане.
- С помощью ручного привода убедитесь, что шток привода способен перемещать плунжер клапана в пределах номинального рабочего хода клапана.

8.3 Соединение корпуса привода с прямоходным модулем

Прямоходный электропривод ПЭП-СА3-2 состоит из многооборотного привода и прямоходного модуля. Прямоходный модуль является изнашиваемой деталью. При длительном использовании ходовая гайка в прямоходном модуле изнашивается, что приводит к снижению точности управления. Пользователь может заменять его для повышения точности управления (например, 1 раз в пять лет). Способ замены следующий:

- Выключите привод, полностью обесточив его;
- Ослабьте четыре болта, соединяющие корпус привода с прямоходным модулем, затем можно снять корпус привода;
- Соедините два кулачка на корпусе привода с двумя кулачками нового прямоходного модуля;
- Затяните четыре болта, соединяющие прямоходный модуль с корпусом привода;

- Откалибруйте нулевое положение и полную шкалу рабочего хода привода для нормальной работы.

9. Ручное управление и панель управления приводом

9.1 Управление с помощью маховика ручного привода

Внимание!

Маховик может быть соединен с внутренней связующей шестерней редуктора только в том случае, если блок управления приводом находится в ручном режиме или не находится под напряжением. Будьте осторожны, если привод находится в автоматическом режиме (дистанционное управление), вытягивание маховика наружу (в положение «Ручной привод») может привести к повреждению механизма ручного привода или травмам при поступлении команды на перемещение штока!

Если на привод не подано напряжение или блок управления приводом находится в ручном режиме, им можно управлять с помощью маховика.

Метод управления ручным приводом:

- (1) Если маховик вращается по часовой стрелке, шток привода движется вниз, т.е. клапан закрывается;
- (2) Если маховик вращается против часовой стрелки, шток привода движется вверх, т.е. клапан открывается;

- Вытяните маховик ручного привода примерно на 5-8 мм до упора, пока не услышите щелчок стального шарика-фиксатора. Если сопротивление при вытаскивании слишком велико, нельзя вытаскивать его с усилием. Необходимо слегка повернуть маховик, и попытаться вытащить его еще раз. В это время шестерня ручного привода войдет в зацепление с редуктором привода штока. Вращайте маховик (рукоятка должна быть в вытянутом положении) и управляйте движением плунжера клапана с помощью маховика. Если требуется автоматическое (дистанционное) управление, маховик необходимо вернуть в исходное положение - задвинуть до упора в привод. Не забывайте маховик в режиме ручного управления, т.к. это может привести к травмам если переключить блок управления приводом в автоматический режим.

9.2 Панель управления с цифровым 7-сегментным экраном

1. **[Клавиша ручного(местного)/автоматического(дистанционного) управления AUTO/MAN]**. Сокращенно называется клавишей А/М. В исходном состоянии привода нажмите и удерживайте >3 сек эту клавишу для переключения ручного/автоматического режима. При настройке или калибровке параметров нажатие этой клавиши приводит к выходу из меню (без сохранения настроек); для сохранения настроек нажмите клавишу MODE.

2. **[Клавиша «Вверх», «Открыть» или «Изменить значение»]**. В ручном режиме нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы шток привода начал двигаться вверх (открытие клапана). После отпускания кнопки шток остановится. В автоматическом режиме нажмите эту клавишу для отображения значения обратной связи по положению. При настройке параметров эта клавиша является клавишей изменения значения текущего разряда от 0 до 9, которое увеличивается на 1 при каждом ее нажатии.

3. **[Кнопка «Вниз», «Заккрыть», или «Переключить разряд»]**. В ручном режиме нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы шток привода начал двигаться вниз (закрытие клапана). После отпускания кнопки шток остановится. При настройке параметров эта кнопка является клавишей переключения текущего разряда на экране. При каждом

нажатии кнопки курсор перемещается на один разряд вправо, а выбранный разряд мигает.

4. [Кнопка ОК (подтверждение) или клавиша «MODE» для входа в меню]

Нажмите и удерживайте эту кнопку около 4 секунд, чтобы войти в меню настройки параметров. При установке параметра эта клавиша является клавишей подтверждения. Нажмите клавишу «MODE», параметры сохранятся, и вы перейдете в следующее меню; в противном случае параметр не сохранится. После подтверждения последнего меню, привод сохранит параметры и перейдет в состояние ожидания команд управления положением.

5. [Клавиша калибровки] Комбинация клавиш «A/M + MODE» используется в качестве клавиши функции калибровки. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш в течение 4 секунд одновременно, чтобы войти в меню калибровки. Можно откалибровать рабочий ход, входной и выходной сигналы;

6. [LED Экран] В окне 7-сегментного светодиодного экрана отображается процентное соотношение открытия клапана: ;

Для отображения процентного соотношения внешнего входного сигнала 4-20мА необходимо один раз нажать клавишу «».

Индикация состояния «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» выполняется с помощью псевдографических символов. В открытом положении изображен трубопровод, в котором заслонка расположена вдоль оси трубопровода, а в закрытом – под углом 90 к оси трубопровода;


7. Индикатор ручного режима, в ручном режиме индикатор мигает;

10. Принцип работы и электрическая схема подключения

10.1 Принцип работы интеллектуального блока управления

Интеллектуальный блок управления использует микроконтроллер в качестве ядра, принимает управляющий 3-позиционный сигнал или аналоговый сигнал 4-20 мА, выдаваемый системой автоматического управления, и сравнивает его с текущим сигналом положения привода. Если разница между ними превышает мёртвую зону, установленную в соответствии с требованиями пользователя, контроллер посылает сигнал, чтобы привод работал в направлении уменьшения отклонения между ними до тех пор, пока отклонение между ними не станет меньше заданной мёртвой зоны, после чего контроллер посылает сигнал остановки, чтобы привод прекратил работу. И далее, когда входной сигнал выходит за пределы мёртвой зоны, контроллер посылает управляющий сигнал, чтобы привод начал работать. При этом контроллер следит за текущим положением привода с помощью датчика положения (потенциометра), отображает его на экране и выдает выходной сигнал 4-20мА, пропорциональный текущему положению. Также контроллер все время контролирует ток электродвигателя, и при повышении тока сверх допустимого отключает двигатель, сигнализируя на экране об ошибке «Превышение номинального усилия»

10.2 Электрическая схема подключения

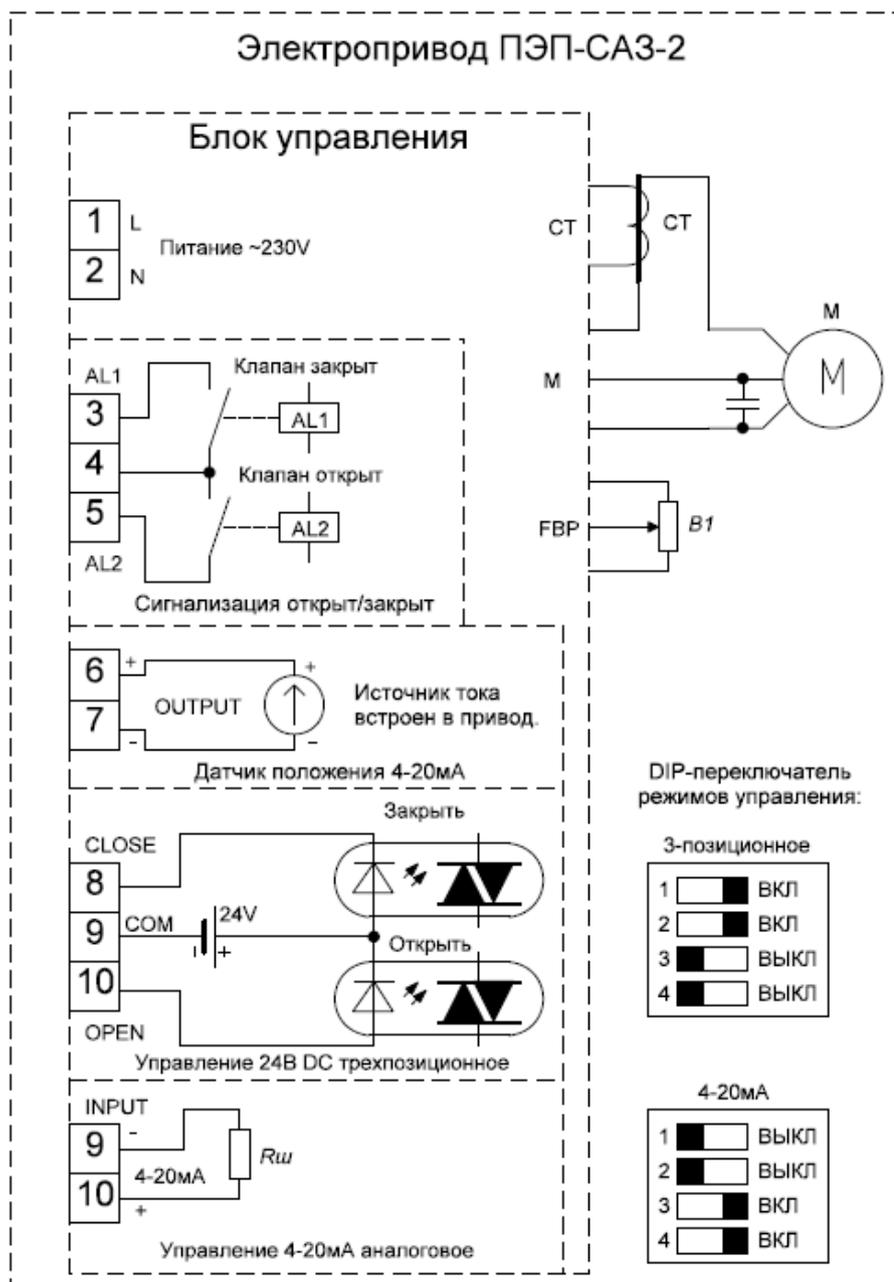

М - электродвигатель асинхронный
СТ - датчик тока
В1 - электронный датчик положения

Рис. 8 Электрическая схема подключения с питанием от сети 230В

На плате блока управления расположен DIP-переключатель режима входного сигнала управления. На схеме отображены 2 режима: 3-позиционный и 4-20мА. Перед переключением необходимо полностью обесточить привод, раскрутить блок управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать напряжение >24В на низковольтные входы/выходы (контакты 6-10)!

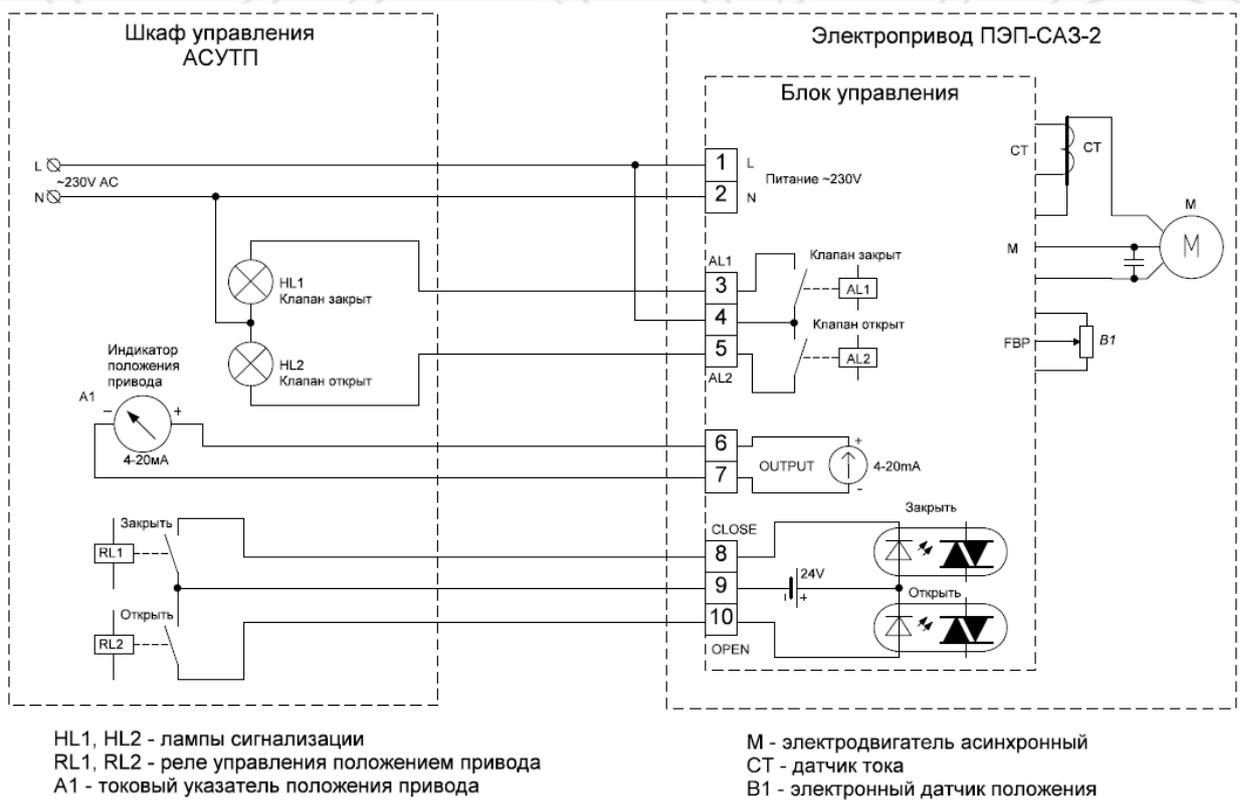


Рис. 9 Пример 3-позиционной схемы управления

Пример замены привода с классическим 3-позиционным управлением напряжением 230В на привод ПЭП-СА3-2 с напряжением 24В см. в приложении 2.

10.3. Клеммы подключения внешней проводки к приводу

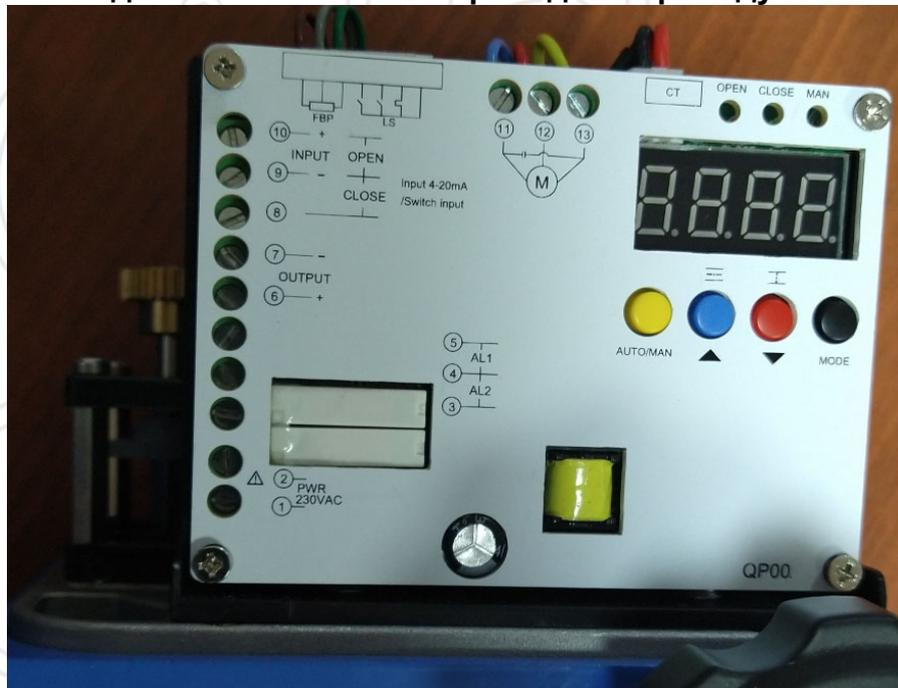


Рис. 10. Клеммы приводов на усилия 1кН и 2кН



Рис. 11. Клеммы приводов на усилия 4кН ... 25кН

11. Настройка параметров и отладка

11.1 Подготовка к вводу в эксплуатацию

После установки и проверки убедитесь, что:

- Привод установлен правильно, все крепежные винты, разъемы и электрические соединения затянуты;
- Электрические соединения, такие как заземление, выполнены правильно;
- Электрическое подключение выполнено правильно;
- Приняты все меры для предотвращения прикосновения пальцев к подвижным частям;
- Температура окружающей среды находится в пределах допустимого рабочего диапазона электропривода (следует учитывать влияние тепла, передаваемого от объекта управления).

11.2 Настройка рабочего хода клапана (нулевая точка, полная шкала рабочего хода)

Рабочий ход настраивается в меню L012. Алгоритм настройки рабочего хода см. на схеме в приложении 1.

Раздел в разработке. Получите консультацию в отделе продаж.

11.3 Настройка параметров управления приводом

Параметры настраиваются в меню L012; L016; L018; L088, MODE. Калибровка токовых сигналов (меню L016; L018) выполняется на заводе-изготовителе. Перечень настраиваемых параметров привода см. на схеме в приложении 1.

Перед подключением управляющего сигнала, убедитесь, что DIP-переключатели установлены в правильное положение (см. рис.8).

Для 3-позиционного управления, требуется присвоить значение параметру P1 = 1001 (значение по умолчанию).

Для аналогового управления 4-20мА, требуется присвоить значение параметру P1 = 1030.

Раздел в разработке. Получите консультацию в отделе продаж.

12. Поиск и устранение неисправностей

При обнаружении неисправности сначала проверьте источник питания привода, а затем другие элементы;

При обнаружении контроллером следующих неисправностей будут отображаться соответствующие ошибки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией для устранения неисправностей.

Предупреждение

При проверке на наличие неисправностей привода сначала отключите питание, иначе существует опасность для жизни.

12.1. Если привод не работает, сначала проверьте следующие параметры и устраните неисправность одним из следующих способов

Код на экране	Причина	Метод устранения
	Входной сигнал слишком высокий или отсутствует	- есть ли у источника управляющего сигнала или регулятора выходной сигнал; - надёжно ли подключён входной сигнал; - правильно ли подключена линия 4-20мА; - превышает ли входной сигнал уровень 2 мА;
	Сигнализатор превышения диапазона датчика положения (потенциометра)	- подключен ли датчик положения (потенциометр); - находится ли он в пределах допустимого угла поворота потенциометра; - не поврежден ли потенциометр;
	Превышение номинального усилия на штоке привода	- не заклинило ли плунжер клапана; - надежен ли механизм потенциометра; - не поврежден ли двигатель и не поврежден ли блок управления;

Примечание: Простой способ устранения неисправности, связанной с блокировкой при превышении номинального усилия (когда на экране дисплея отображается код неисправности «Er-3»): нажмите и удерживайте кнопку «А/М» в течение 3 секунд, пока не начнет мигать оранжевый индикатор «MAN» справа. В это время привод переходит в режим ручного управления, после чего нажмите одну из кнопок «Вверх» или «Вниз», чтобы сдвинуть шток привода и устранить код неисправности «Er-3». Шток привода

должен перемещаться свободно не менее 2-3 секунд, чтобы ошибка очистилась. Если шток привода не перемещается, попробуйте переместить его в другом направлении. Если что-то препятствует свободному движению штока – отсоедините привод от клапана и проверьте его отдельно (возможно причина заклинивания не в приводе).

12.2 Как справиться со следующими неисправностями привода

Проблема	Возможные причины	Меры
Частые включения привода в прямом и обратном направлениях	Значение мертвой зоны слишком мало	Увеличьте мёртвую зону (установите значение P5: отрегулируйте до 1,0–1,5)
	Неправильная настройка PID-регулятора	Отрегулируйте параметры PID
	Диапазон действия потенциометра слишком мал	Заменить шестерню потенциометра
Привод движется только в одном направлении или не движется ни в каком направлении	Провод двигателя подключен ненадежно	Проверьте подключение двигателя к блоку управления
	Поврежден фазосдвигающий конденсатор двигателя	Замените конденсатор
	Повреждение симистора на плате управления (выгорание)	Замените блок управления

13. Транспортировка и хранение привода

- Пожалуйста, транспортируйте привод к месту установки в прочной упаковке;
- Не прикрепляйте подъемную цепь к рукоятке/маховику;
- Храните в сухом и хорошо проветриваемом помещении;
- Поместите привод на полку, чтобы предотвратить попадание влаги;
- Не допускайте повреждения крышки и входного отверстия, используемых для внешней кабельной проводки.

14. Проверка, ремонт и обслуживание

Рекомендуется проводить общую проверку привода после 50 часов работы или после завершения пусконаладочных работ, чтобы убедиться, что:

- фактическая работа привода соответствует требованиям производственного процесса;
- нет посторонних шумов или вибраций;
- крепления не ослаблены;
- внешняя поверхность не повреждена. При необходимости повреждённые участки следует тщательно перекрасить, особенно в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Вышеуказанные вопросы не могут гарантированно охватывать все обстоятельства. Согласно специфической среде у каждого клиента, список требований к проверке может быть дополнен. Любые недопустимые отклонения или изменения, обнаруженные во время проверки, должны быть немедленно устранены.

Капитальный ремонт требуется каждые 5 лет. В это же время заменяются смазки и компоненты редуктора и прямоходного модуля.

ООО «Арма-Пром» | 309540 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол станция Котёл, Промузел, площадка "Монтажная", проезд Ш-6, стр. 19.

Телефон: +7 (4725) 469-370, +7 (4725) 414-034 (многоканальный) E-mail: zavod@saz-avangard.ru

Приложение 1. Настройка рабочего хода привода ПЭП-СА3-2

Кнопки управления приводом:

30.06.2025

AUTO/MAN
 1) Переключение дистанционного/местного управления. Удерживать > 3 Сек для переключения. Местное – желтый индикатор MAN мигает. Дистанционное – желтый индикатор MAN горит постоянно.
 2) При настройке параметров – выход без сохранения настроек.

Увеличить значение активного разряда (мигает) на экране на 1.
 Поднять шток привода (открыть клапан)
 Переключить активный разряд на экране (мигает).
 Опустить шток привода (закреть клапан)

MODE
 1) Вход в режим настройки параметров управления. Удерживайте > 3 Сек для входа в этот режим.
 2) Подтвердить значение параметра

P1 = 1001 (по умолч. 1001)
 Слева направо:
1 разряд: Режим при вкл.питания.
 0-Ручной
 1-Авто.
2 разряд: Электрическое торможение.
 0-Нет
 1-слабое
 2-среднее
 3-сильное
3 разряд: тип управляющего сигнала.
 0-3х проводное (стандарт)
 1-2х проводное Н.О. (без сигнала клапан открыт, сигнал подается на контакт CLOSE)
 2-2х проводное Н.З. (без сигнала клапан закрыт, сигнал подается на контакт OPEN)
 3-аналоговое 4-20мА
4 Разряд: выбор режима удержания
 2х/3х проводного сигнала.
 0- привод сам продолжает движение, если входной сигнал удерживается >5сек. Для принудительной остановки надо подать сигнал обратного направления.
 1-привод движется пока активен входной сигнал.

P2 = 0000 (по умолч. 0000)
 Слева направо:
1 разряд: прямой/обратный (при управлении по 4-20мА)
 0-Прямой (4мА=0%, 20мА=100%)
 1-Обратный (4мА=100%, 20мА=0%)
2 разряд: Аварийная ф-ция при пропадании 4-20мА.
 0-удержание
 1-открыть
 2-закреть
 3-заданный уровень
3-4 разряды: заданный аварийный уровень (в %).

P3 = 000,0 (по умолч. 000,0) - Минимальный предел уставки.
 Диапазон 0...99%.
P4 = 100,0 (по умолч. 100,0) - Максимальный предел уставки.
 Диапазон 1...100%.
P5 = 000,4 (по умолч. 000,4) – Гистерезис
P6 = 0077 (по умолч. 0077) – Настройка ограничения движения штока (ход или усилие):
 Слева направо:
1 разряд: ограничение закрытия.
 0-по раб.ходу
 1-по усилию
2 разряд: ограничение открытия.
 0-по раб.ходу
 1-по усилию
3 разряд: усилие закрытия
 7=70%, 8=80% и т.д.
4 разряд: усилие закрытия
 4=40%
 5=50%
 6=60%
 7=70%
 8=80%
 9=90%
 E=100%

P7 = 1051 (по умолч. 1051)
 Слева направо:
1-2 разряд: время простоя
 09=9сек
 10=10сек
3 разряд: время превышения крутящего момента.
 5=5сек
4 разряд: прямой и обртный интервал времени(задержка реверса).
 1=1сек

P8 = 1020 (по умолч. 1020)
 Слева направо:
1 разряд: функция реле AL1.
 0-?
 1-клапан закрыт
 2-клапан открыт
 3-дистанционный режим
 4-неисправность
2 разряд: тип контактов реле AL1.
 0-Н.О. (в режиме сигнализации наоборот - Н.З.)
 1-Н.З. (в режиме сигнализации наоборот - Н.О.)
3 разряд: функция реле AL2.
 0-?
 1-клапан закрыт
 2-клапан открыт
 3-дистанционный режим
 4-неисправность
4 разряд: тип контактов реле AL2.
 0-Н.О. (в режиме сигнализации наоборот - Н.З.)
 1-Н.З. (в режиме сигнализации наоборот - Н.О.)

P10 = 0,20А
1-3 разряды: ток холостого хода двигателя, в амперах
 1кН – 0,13А
 2кН – 0,20А
 4кН – 0,24А
 8кН – 0,35А
 10кН – 0,0А
 12кН – 0,40А
 16кН – 0,0А
 25кН – 0,60А
 40кН – 0,0А
P11 = 0,30А
1-3 разряды: номинальный ток двигателя, в амперах
 1кН – 0,16А
 2кН – 0,30А
 4кН – 0,30А
 8кН – 0,55А
 10кН – 0,0А
 12кН – 0,80А
 16кН – 0,0А
 25кН – 1,20А
 40кН – 0,0А

P13 = “ no “
 Сброс настроек на заводские:
 по-ничего не делать
 yes-сбросить настройки

P12 = 0010 (по умолч. 0000)
 Слева направо:
3 разряд: формат отображения положения клапана на экране.
 0-текстовые надписи. При движении вверх – OPEN, При движении вниз – CLOS, При остановке STOP.
 1-Число
ВНИМАНИЕ! При отображении псевдографики привод работает только с ограничением по усилию! (двигатель давит до упора).
Остальные разряды: зарезервировано.

Er-1
 Превышение диапазона входного сигнала 4-20мА (или его отсутствие).

Er-2
 Превышение диапазона потенциометра.

Индикатор MAN:
 Горит – дистанционное управление, 3-позиционный режим.
 Мигает – активно ручное управление
 Не горит – дистанционное управление, аналоговый режим 4-20мА

Er-3
 Клапан заклинено. Попробуйте перемещать шток в ручном режиме (MAN) в течение 2-3 сек без остановки, чтобы ошибка очистилась.

Er-4
 Превышение номинального усилия.

Меню L012 (Кнопки MODE + A/M >3сек.) – параметры P0, P9.
Меню L016 (Кнопки MODE + A/M >3сек.) – калибр. вх.сигнала 4-20мА.
Меню L018 (Кнопки MODE + A/M >3сек.) – калибр. вых.сигнала 4-20мА.
Меню L088 (Кнопки MODE + A/M >3сек.) – параметры P7-P13.
Меню MODE (Кнопка MODE>3сек.) – параметры P1-P6.

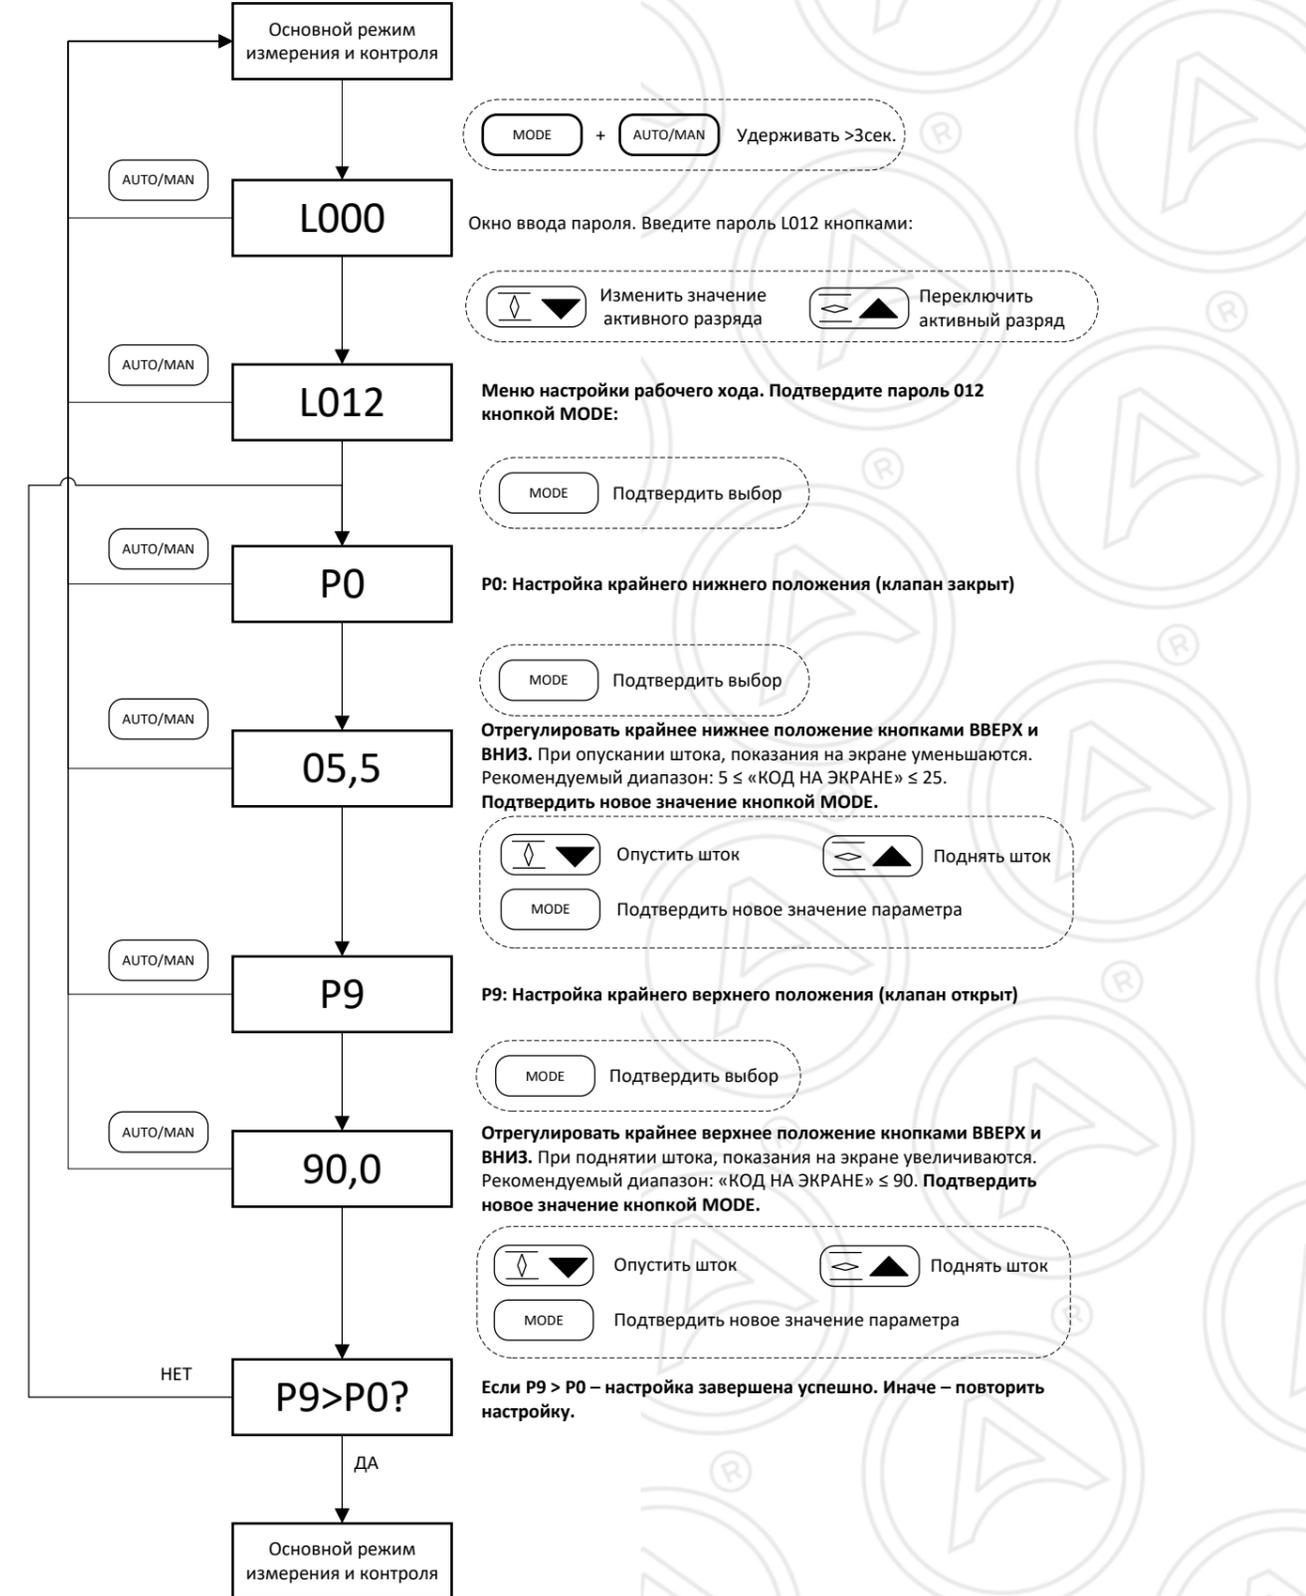


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИМ 3-ПОЗИЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КЛАПАНА

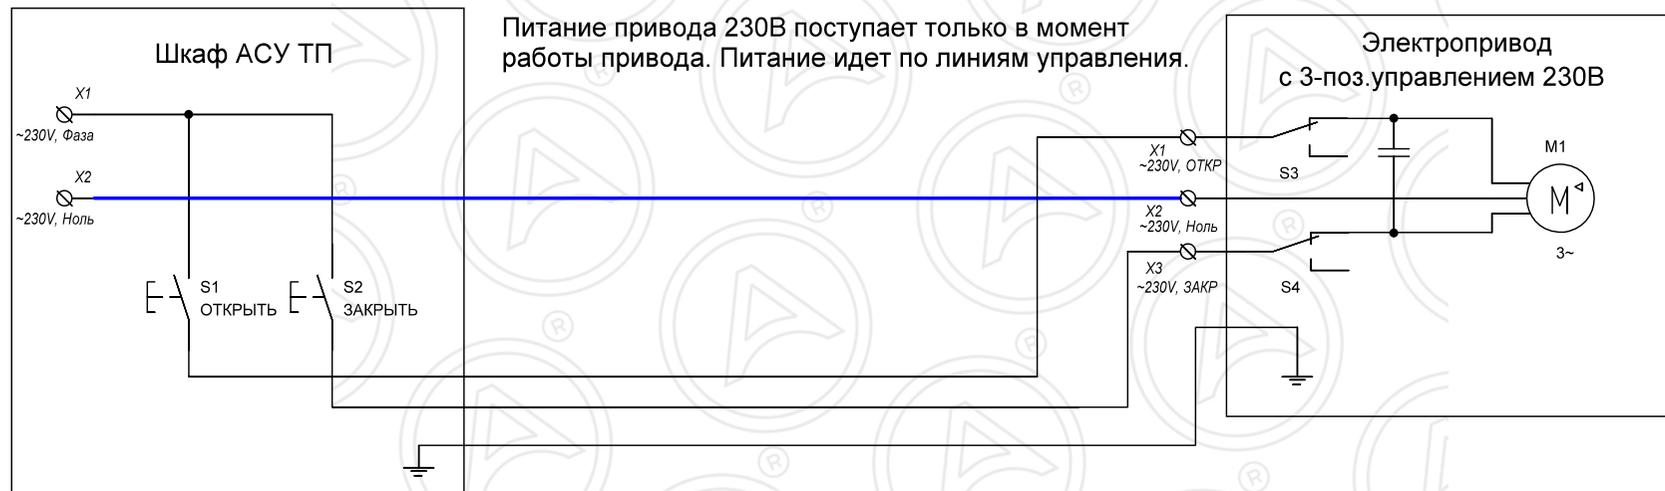


СХЕМА ЗАМЕНЫ КЛАССИЧЕСКОГО 3-ПОЗИЦИОННОГО ПРИВОДА на ПЭП-СА3-2



Красным выделены необходимые изменения в схеме:

- 1) В шкафу управления приводом требуется изменить подключение кнопок.
- 2) Добавить низковольтный кабель управления приводом.

В целях электробезопасности, цепи питания 230В и цепи управления 24В рекомендуется прокладывать отдельными кабелями!